


Cruzeta para Reserva de Cabo – CZ



A fixação no montante ou na treliça da torre é feita através de um Suporte à Compressão com Chapas em “L”.

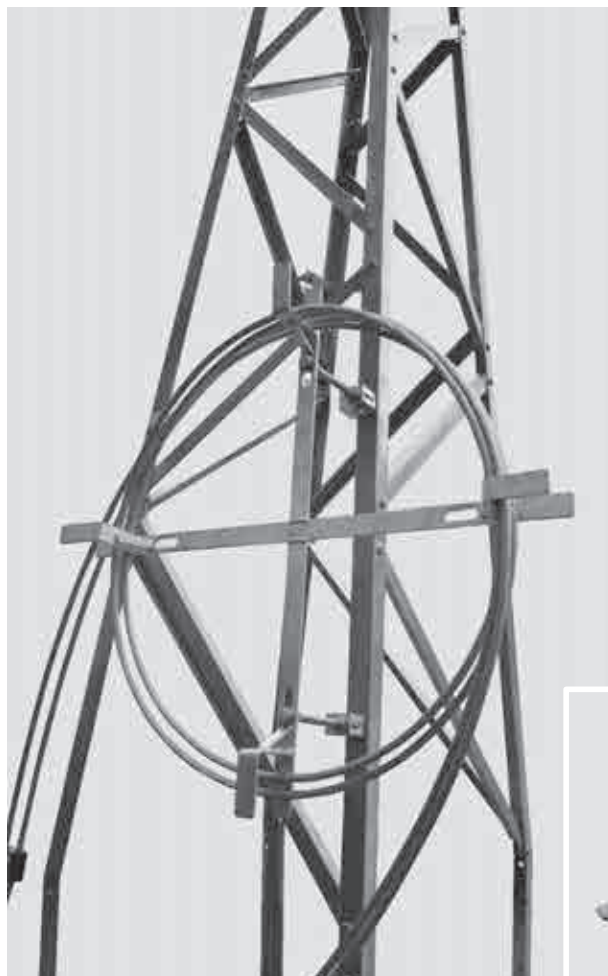

A fixação no montante da torre pode ser feita através de Suportes de Fixação à Compressão com Chapas em “L” ou com Garras.

As **Cruzetas para Reserva de Cabo** foram projetadas para o armazenamento de reserva técnica do cabo OPGW ao longo da linha de transmissão de energia elétrica, de forma que a acomodação na linha proteja o cabo OPGW.

Seu posicionamento na torre é feito através de Suportes de Fixação (à Compressão com Chapas em “L” ou com Garra), que têm como conceito de se adaptarem durante às diversas situações existentes nas torres.

Material: Aço SAE 1020 zincado à quente.



A fixação é feita através de um Suporte à Compressão com Chapas em “L”.

